


Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

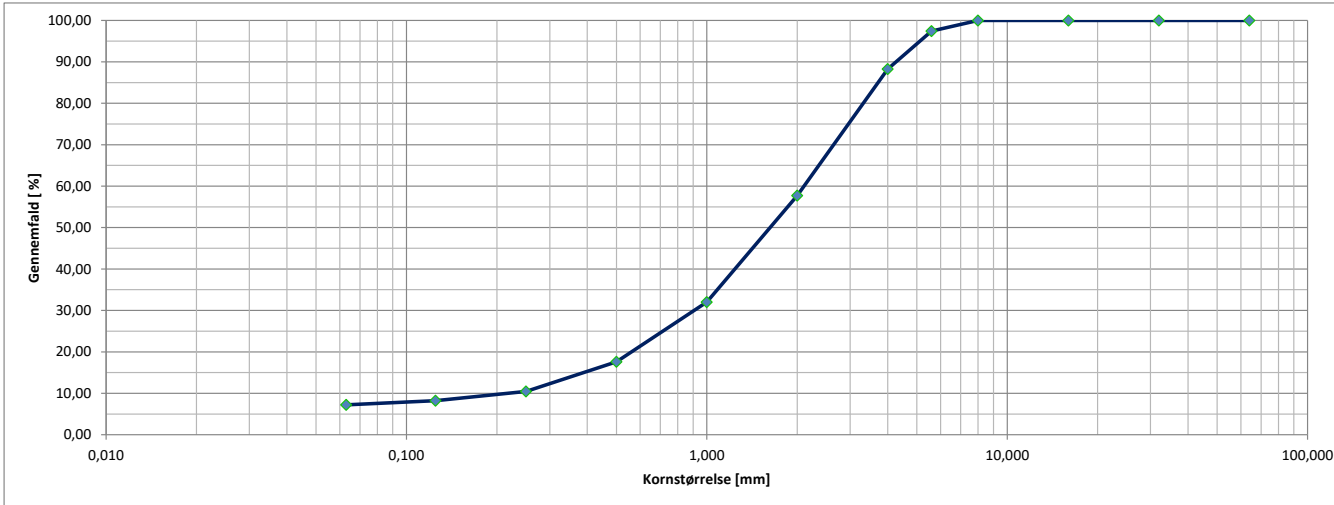


Grænsekurver indtegnet for BS, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
		min	max
mm	[%]		
64	100		
32	100		
16	100		
8	100		
5,6	97		
4	88		
2	58		
1	32		
0,5	18		
0,25	10		
0,125	8		
0,063	7,2		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	10		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9, annex B
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	6,6		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

Referenceværdi

Tørrumvægt

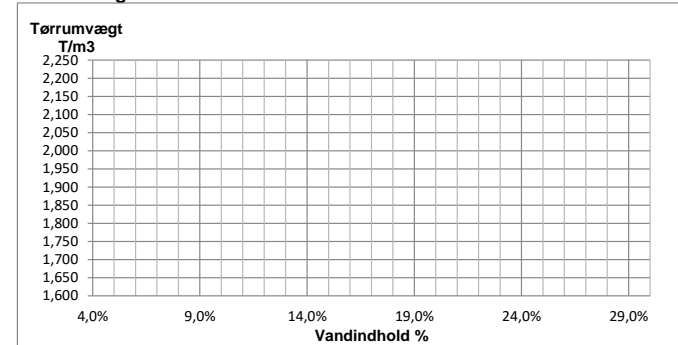


Vibrationforsøg DS/EN 13286-5

Tørrumvægt t/m ³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004

Tørrumvægt t/m ³	
Vandindhold %	

projekt	Bjørumslet Grusgrav	
rekvirent	JJ Grus A/S	
location	Bjørumslet Grusgrav	
materiale	BS	
udtaget den	29. april 2024	
udført ini.	MMS	
kontrol ini.	BVH	
Sagsnummer	18.003	
Prøve nr.	BS012	



Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik