


Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

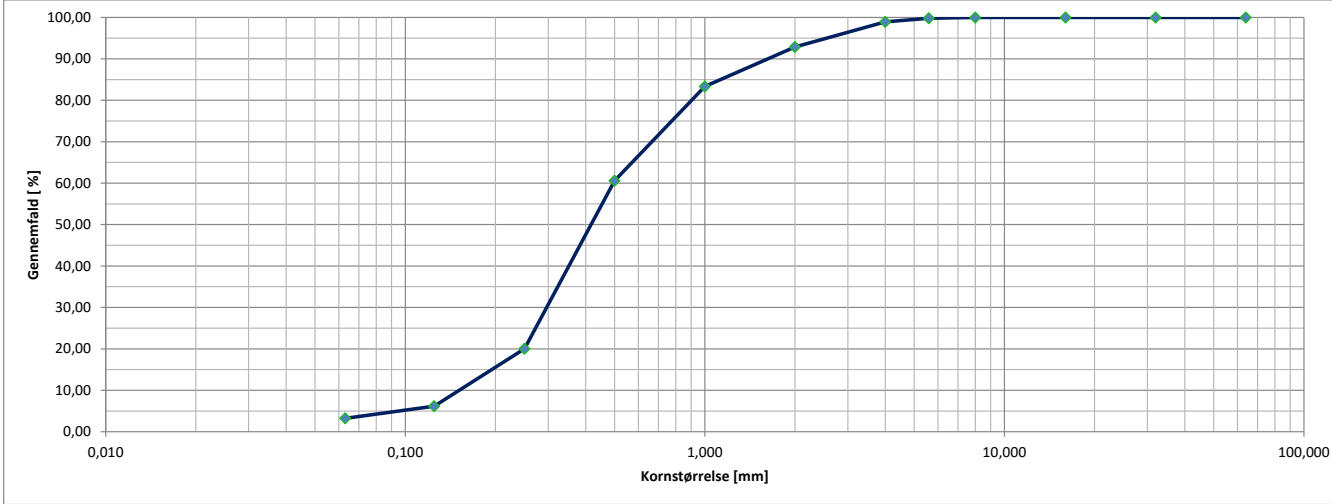


Grænsekurver indtegnet for BS, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
		min	max
mm	[%]		
64	100		
32	100		
16	100		
8	100		
5,6	100		
4	99		
2	93		
1	83		
0,5	61		
0,25	20		
0,125	6		
0,063	3,2		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	3		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9, annex B
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	4,7		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

Referenceværdi

Tørrumvægt

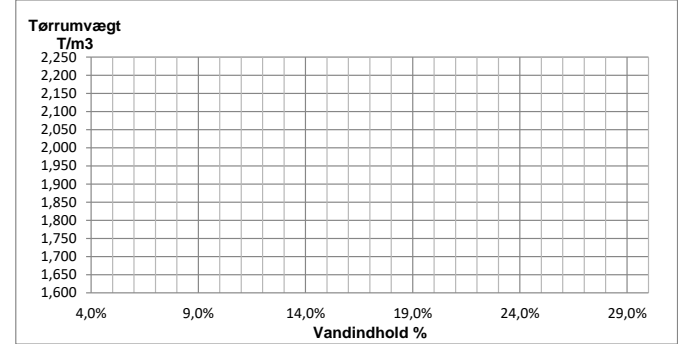

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m ³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m ³	
Vandindhold %	

projekt	Øster Doense Grusgrav	
rekvirent	JJ Grus A/S	
location	Øster Doense Grusgrav	
materiale	BS	
udtaget den	23. april 2024	
udført ini.	MMS	
kontrol ini.	BVH	
Sagsnummer	18.003	
Prøve nr.	BS06 Øster Doense	



Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik