


# Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

## Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

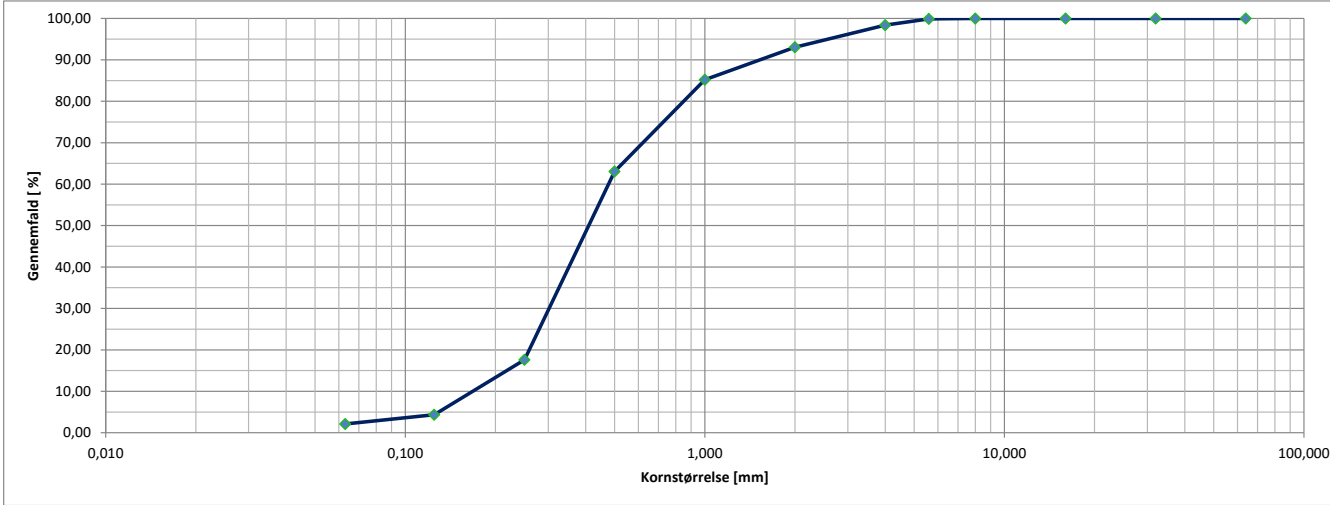


Grænsekurver indtegnet for BS, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
		min	max
mm	[%]		
64	100		
32	100		
16	100		
8	100		
5,6	100		
4	98		
2	93		
1	85		
0,5	63		
0,25	18		
0,125	4		
0,063	2,1		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	3		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9, annex B
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	7,0		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

## Referenceværdi

Tørrumvægt

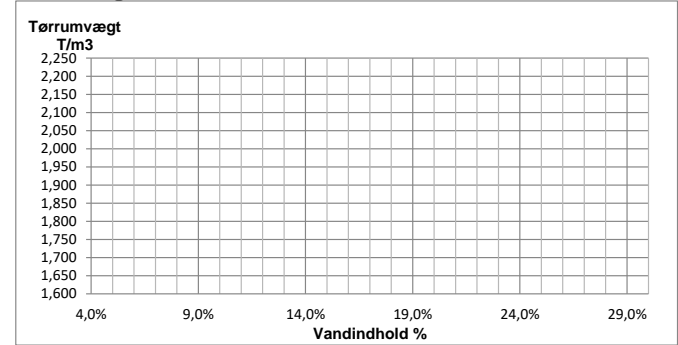

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m <sup>3</sup>	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m <sup>3</sup>	
Vandindhold %	

projekt	Valsgård Grusgrav		
rekvirent	JJ Grus A/S		
location	Valsgård Grusgrav		
materiale	BS		
udtaget den	23. april 2024		
udført ini.	MMS		
kontrol ini.	BVH		
Sagsnummer	18.003		
Prøve nr.	BS08 Valsgård		



**Visgaard & Sundstrøm**  
Vej- og Geoteknik